


Описание границ публичного сервитута				
Объект: "Размещение и эксплуатация ТП-10/0,4кВ в составе объекта: "Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10-0,4кВ с ТП-10/0,4кВ в п. Верхнеказымский Белоярского района. 1 этап"				
Местоположение публичного сервитута: Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Белоярский р-н, п Верхнеказымский				
Система координат МСК86_Зона_1				
Перечень характерных точек границ публичного сервитута				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	1270646.23	2585509.76	Картометрический, 0.20	Закрепление отсутствует
2	1270641.44	2585511.14	Картометрический, 0.20	Закрепление отсутствует
3	1270640.01	2585506.26	Картометрический, 0.20	Закрепление отсутствует
4	1270644.84	2585504.93	Картометрический, 0.20	Закрепление отсутствует

Схема расположения границ публичного сервитута

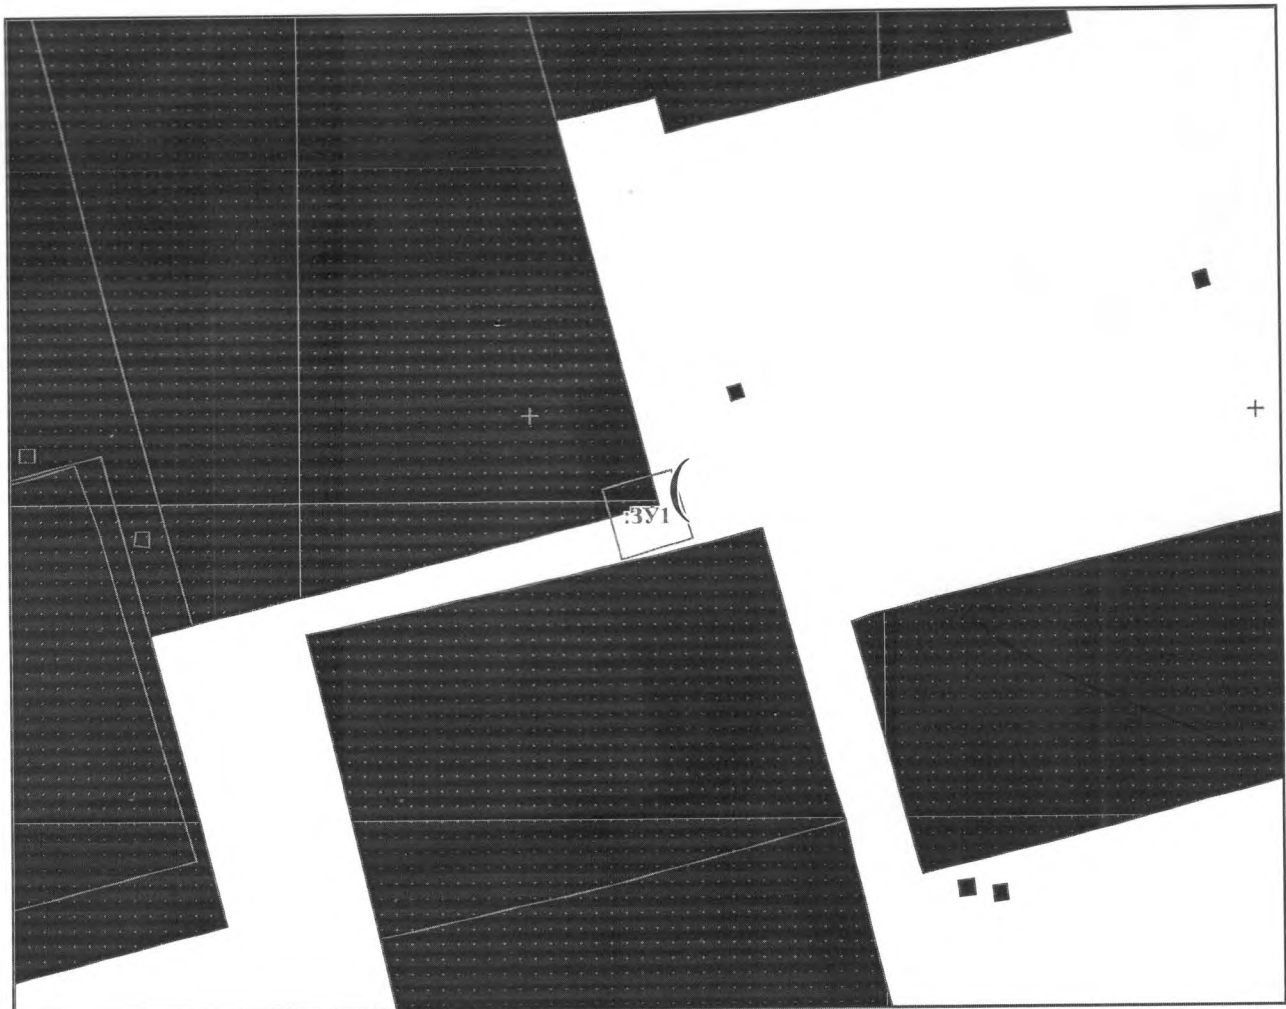

Условные обозначения

- | | |
|--|--|
| | :ЗУ1 - обозначения проектных границ публичного сервитута |
| | 86:06:0020401 - обозначения кадастровых кварталов |
| | 82 - обозначения земельных участков по сведениям ГКН |
| | - обозначения проектных границ местоположения инженерного сооружения |